

Modernizace mechanického ovládání požárních klapek PKTM III a FDMD

Změna ovládání k datu 1.1.2019

Nová mechanika

Od 1.1.2019 budou požární klapky typu PKTM-III, FDMD a PKTM-90 PM (předsazená mechanika) vyráběny s novou mechanikou.

Tato mechanika bude nahrazovat ovládací mechanismus na požárních klapkách dodávaných do současné doby.

- nová mechanika se bude dodávat ve 4 velikostech M1, M2, M3 a M4. Velikost mechaniky bude osazován v závislosti na rozměru klapky
- tato mechanika je bezúdržbová a odpadá nutnost předpětí hlavní pružiny.
- mechaniku lze osadit 2 spínači pro kontrolu stavu otevřeno/zavřeno
- mechaniku lze jednoduše zaměnit za provedení se servopohonem
- eliminace znečištění pohyblivých částí při zabudování požárních klapek



Vizuální kontrola stavu klapky - otevřeno

Označení velikosti mechaniky




Záslepky pro umístění mikrosvínače zavřeno

Vizuální kontrola stavu klapky - zavřeno



Záslepky pro umístění mikrosvínače otevřeno

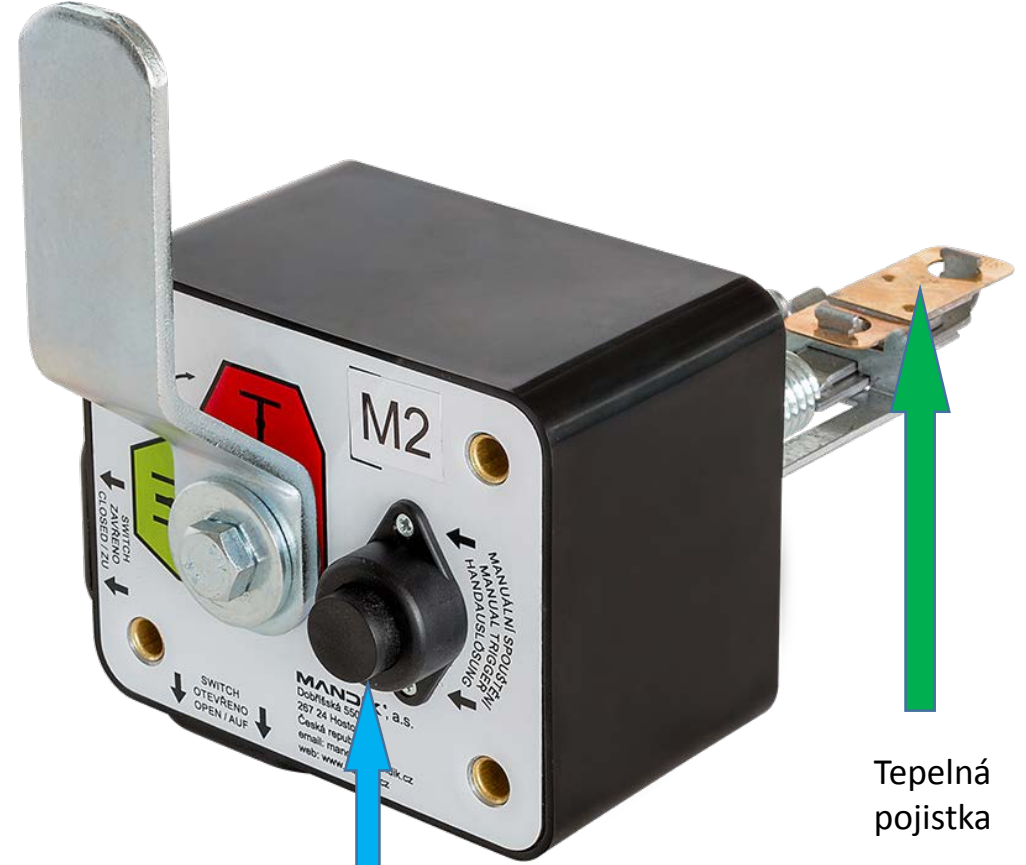

Tlačítko mechanického odjištění

Tepelná pojistka

Klapka FDMD

Od 1.1.2019 dojde ke sloučení provedení .01, .01V1 a .01V2 – nadále bude pouze nové ovládání .01

- Původní ovládání .01V1




- Nové ovládání .01




Klapky PKTM III C (K)

Od 1.1.2019 dojde ke změně ovládání

- Původní ovládání .01

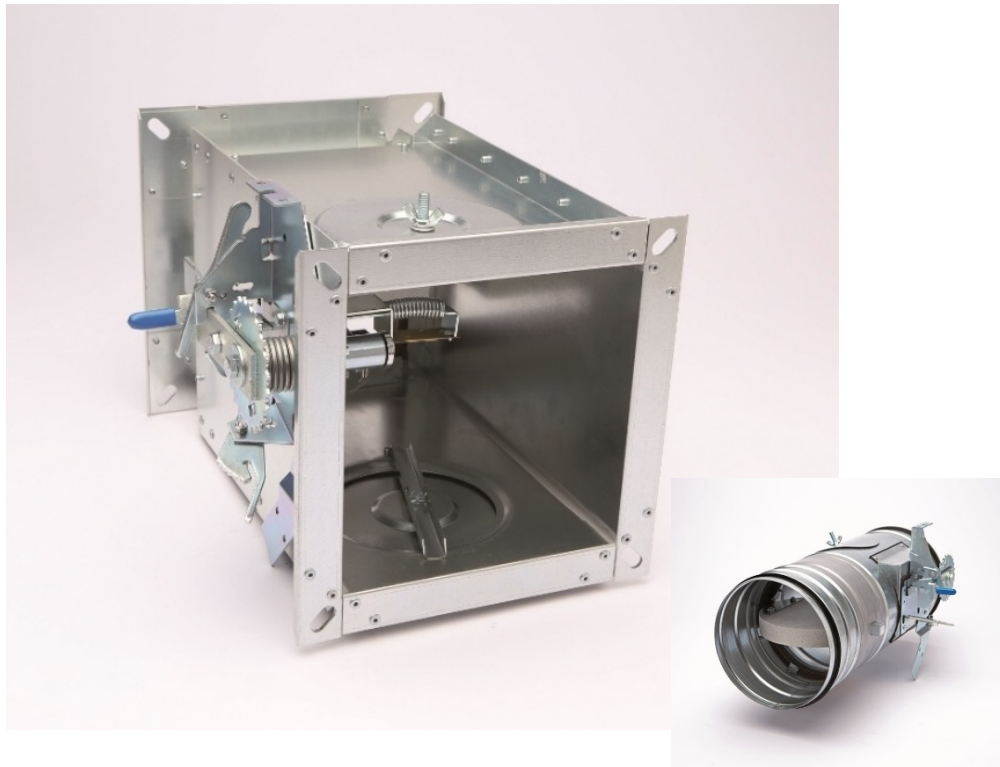

- Nové ovládání .01

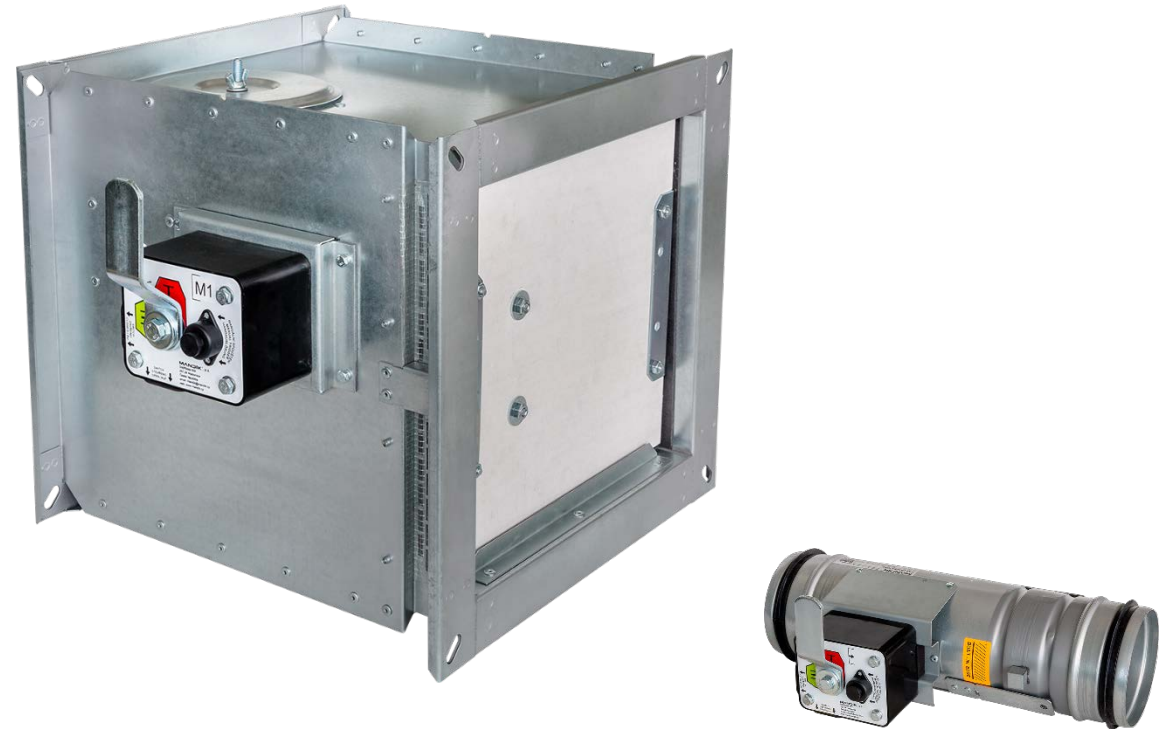

U klapek PKTM-90 bude prozatím zachováno původní ovládání

- V případě požadavku na provedení s elektromagnetem, budou dodávány klapky PKTM-90

PKTM-90

