

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

č. PM/MSD/01/16/1

1. Jedinečný identifikační kód typů výrobku:

Klapka pro odvod kouře MSD, MSD-W

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Klapky k odvodu kouře a tepla jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují odvádět teplo a zplodiny hoření z více požárních úseku současně dle ČSN EN 12101-8:2011.

Pro instalaci do/na povrch tuhé/lehké/sádrokartonové normové konstrukce v poloze vertikální/horizontální, orientace protékajícího média od strany ovládání (šipka), s použitím instalačních materiálů: sádra, malta, beton. Přesný popis instalačních situací viz TPM 109/15.

3. Výrobce:

MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 26724, Hostomice, Česká republika

IČO: 26718405, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, web: www.mandik.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

Není relevantní

5. Systém/systemy POSV:

Systém 1

6a) Harmonizovaná norma:

ČSN EN 12101-8:2011

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

PAVUS, a.s., Oznámený subjekt č. 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČO: 60193174

6b) Evropský dokument pro posuzování:

Není relevantní

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Požadavky podle článků EN 12101-8	Zjištěno	Posouzení shody
Jmenovité podmínky spouštění/citlivost	4.2.1.3	Uzavírání/otevírání při zkoušce ve správném čase za správnou dobu	Splňuje
Doba zpoždění (odezvy)	4.2.1.4	<60 s	Splňuje
Provozní bezporuchovost	4.4.2.2	C 10000	Splňuje
Požární odolnost			
-celistvost (E)	4.1.1 a), 4.4.1	E 120 <360 m ³ /(h.m ²)	Splňuje
-izolace (EI)	4.1.1 b), 4.4.1	EI 120	Splňuje
- kouřotěsnost (EIS)	4.1.1 c), 4.4.1	EIS 120 <200 m ³ /(h.m ²)	Splňuje
-mechanická stabilita (pod E)	4.1.1 d)	120 min	Splňuje
-zachování průřezu (pod E)	4.1.1 e)	120 min	Splňuje


-vysoká provozní teplota	4.1.1 f), 4.4.1	Žádná vlastnost není stanovena	NPD
Stálost			
-doby zpoždění	4.4.2.1	<60 s	Splňuje
-provozní bezporuchovost	4.4.2.2	C 10000, <120 s	Splňuje

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

OS 1391 PAVUS, a.s. vydal osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-2015/0057 a č. 1390-CPR-2015/058 ze dne 13.3.2015.

Výrobce prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výše specifikovaný výrobek je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

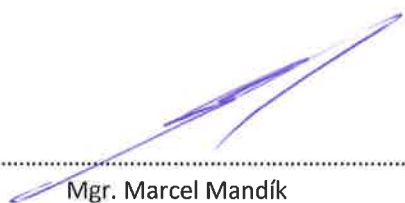

Mgr. Marcel Mandík
Statutární ředitel společnosti MANDÍK, a.s.

MANDÍK[®]
MANDÍK, a.s.
267 24 Hostomice, Dobříšská 550
www.mandik.cz
②

V Hostomicích dne 1.6.2016